




2)

Robinet électronique SQUALE II

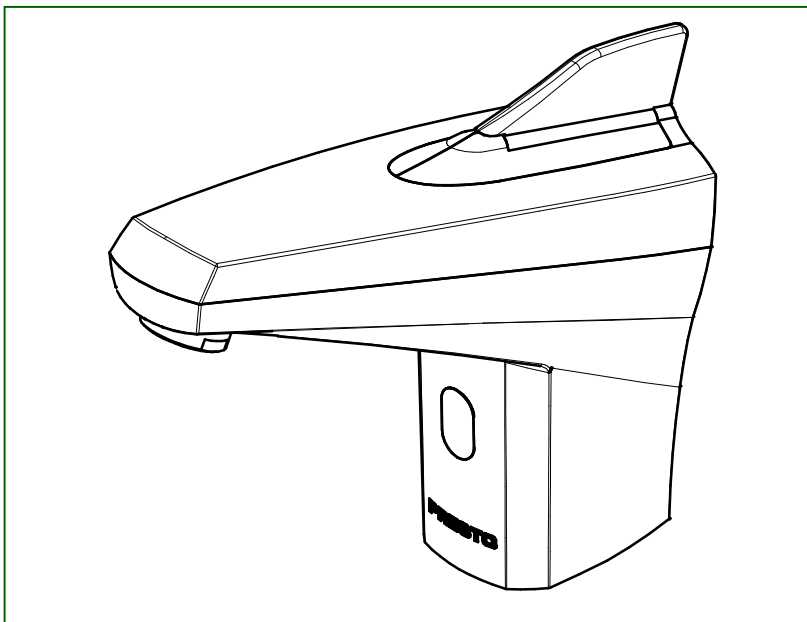

- 3) **PRECAUTIONS D'USAGE** (La garantie du produit est conditionnée par le respect de ces règles)

MONTAGE et MISE EN SERVICE

Pour les produits livrés avec des filtres, ceux-ci doivent impérativement être montés conformément à la notice.

Avant la mise en service de nos robinets, quels qu'ils soient, **il est indispensable de purger soigneusement les canalisations**. Pression de service recommandée suivant NF EN 816 : **1 à 5 bar**.







NETTOYAGE

Le revêtement chromé des robinetteries PRESTO® doit être nettoyé exclusivement à l'eau savonneuse.



Proscrire les produits d'entretien abrasifs, acides, alcalins ou ammoniacés.

LES ROBINETS PRESTO

www.presto-group.com

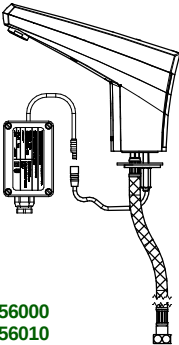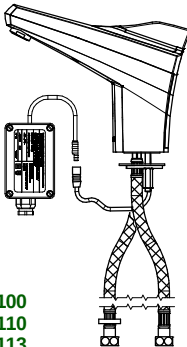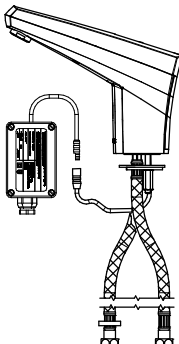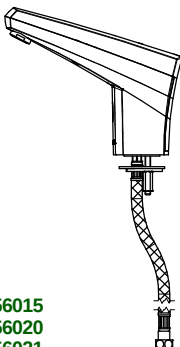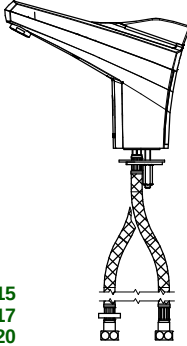
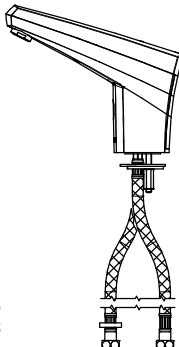
															
		Réf. 56000 Réf. 56010 Réf. 56011		Réf. 56100 Réf. 56110 Réf. 56113		Réf. 56101 Réf. 56111 Réf. 56114									
															
		Réf. 56015 Réf. 56020 Réf. 56021		Réf. 56115 Réf. 56117 Réf. 56120		Réf. 56116 Réf. 56118 Réf. 56121									
Réf	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)
	Mitigeur	Mitigeur sans manette	Simple	Alimentation pile lithium CRP2 6V DC	Alimentation sécurisée 230V/TV - 2,1W	Rincage régulier	Auto collant signalisation	Flexibles écrou femelle 3/8" L 350 mm	Flexibles PEX écrou femelle 3/8" L 350 mm	Anti retour NF	Aérateur limiteur 6L/mn	Brise jet laminaire 8L/mn	Robinet d'arrêt droit MM G3/8"	Robinet d'arrêt filtre équerre MM G3/8"	Joint plat filtre
56000			X		X		X		X		X		X		X
56010			X		X		X		X		X			X	
56011			X		X	X	X		X			X	X		X
56015			X	X			X		X		X		X		X
56020			X	X			X		X		X			X	
56021			X	X		X	X		X			X	X		X
56100	X				X		X		X	X	X		X		X
56101		X			X		X		X	X	X		X		X
56110	X				X		X		X	X	X			X	
56111		X			X		X		X	X	X			X	
56113	X				X	X	X		X	X		X	X		X
56114		X			X	X	X		X	X		X	X		X
56115	X			X			X		X	X	X		X		X
56116		X		X			X		X	X	X		X		X
56117	X			X		X	X		X	X		X	X		X
56118		X		X		X	X		X	X		X	X		X
56120	X			X			X		X	X	X			X	
56121		X		X			X		X	X	X			X	

19) Mise en service

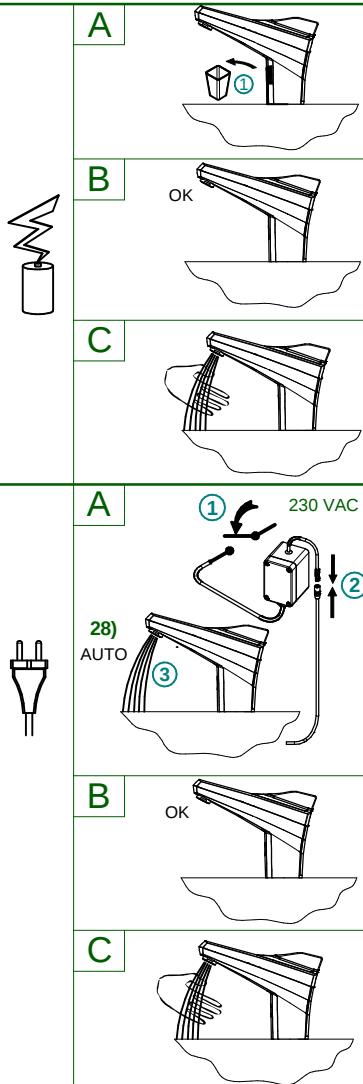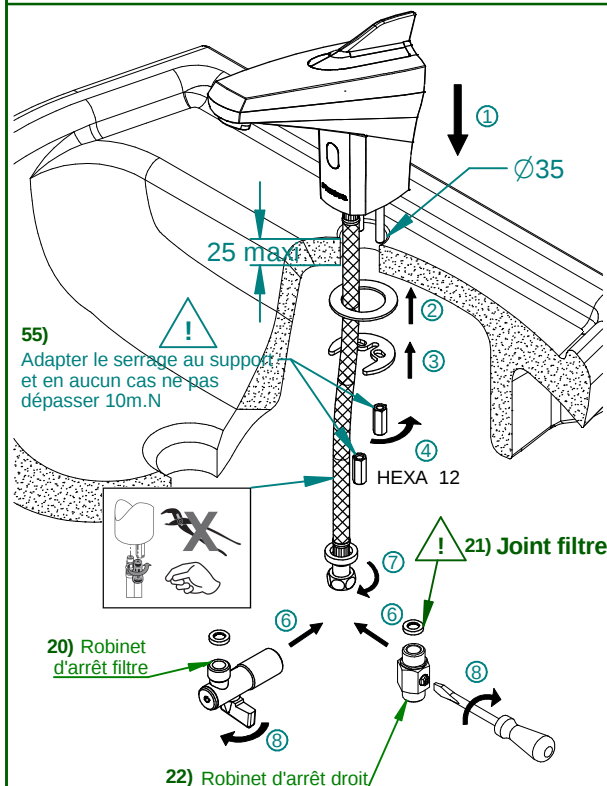

23) Courbe de débit

24) Débit (L/mn)

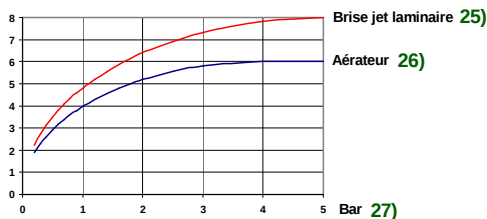


29)

Alimentation 230 V AC par câble 2 x 0,5 mm² mini. Diamètre 6 à 8,5 mm. L'installation doit être conforme aux normes en vigueur dans votre pays. Débrancher l'alimentation avant toute intervention sur le robinet. Le transformateur est équipé d'une protection thermique contre les surcharges. En cas de fonctionnement de celle-ci, il est nécessaire de couper l'alimentation électrique pendant 30 secondes pour la réarmer, après avoir supprimé la cause du défaut.

30) Fixation : 2 vis Ø 4,5 maxi


31) Haut

32) Bas



- 33)** Pression de fonctionnement recommandée : 0,1 MPa (1bar) à 0,5 MPa (5bar).
Pression de fonctionnement limite : 0,05 MPa (0,5 bar) à 0,8 MPa (8bar).



34) Mitigeur / réglage butée eau chaude

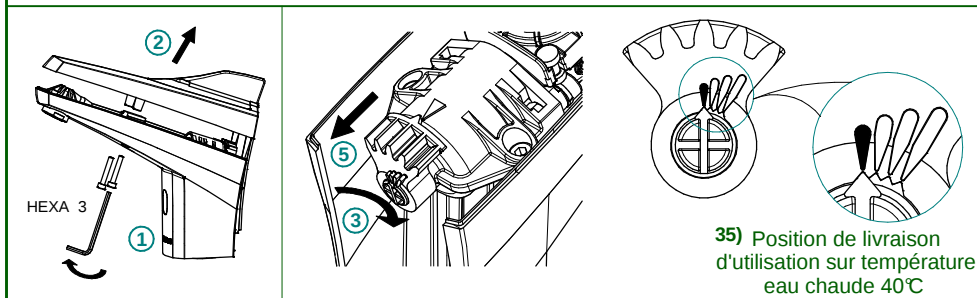

36) Butée de limitation anti-brûlure à 40°C



Pour obtenir de l'eau à 40°C en position "chaud", placer la butée crantée comme suit en fonction de la température de l'eau chaude. (Pour eau froide 15°C et pressions équilibrées).



37) Température eau chaude d'alimentation


50°C

60°C


70°C

38) Remontage


I

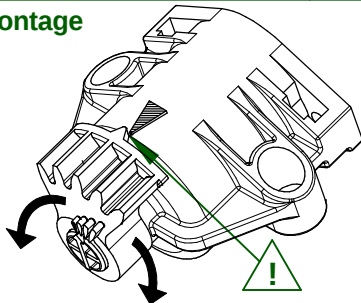

II

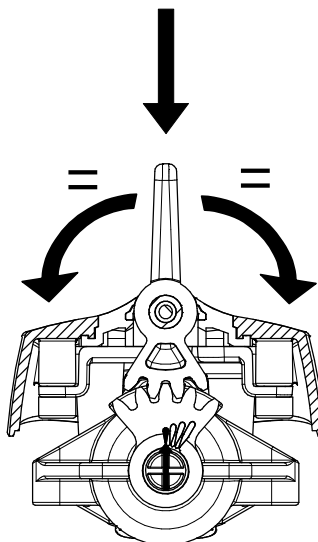

III



39) Modèles avec rinçage régulier


Un écoulement de 30 secondes est effectué 72 heures après la dernière utilisation, puis toutes les 72 heures ensuite, afin d'empêcher la stagnation de l'eau et de diminuer le risque d'apparition des légionelles.

40) MAINTENANCE

41) Remplacement de la pile réf. 90941


42) **PILE USEE**

43) LED clignote en continu, utilisation condamnée.

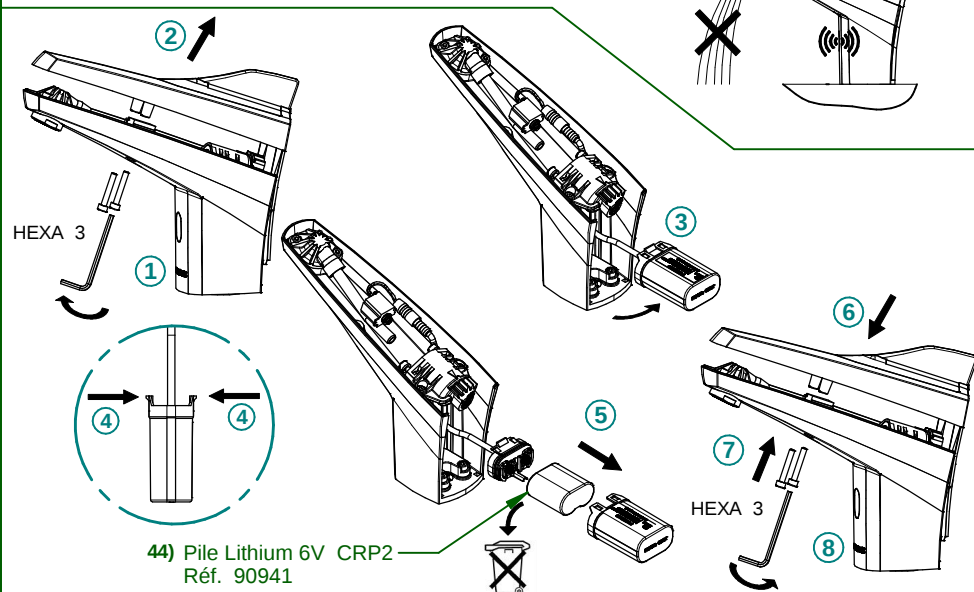


45) Remplacement de l'électrovanne réf. 90944

46) Démontage

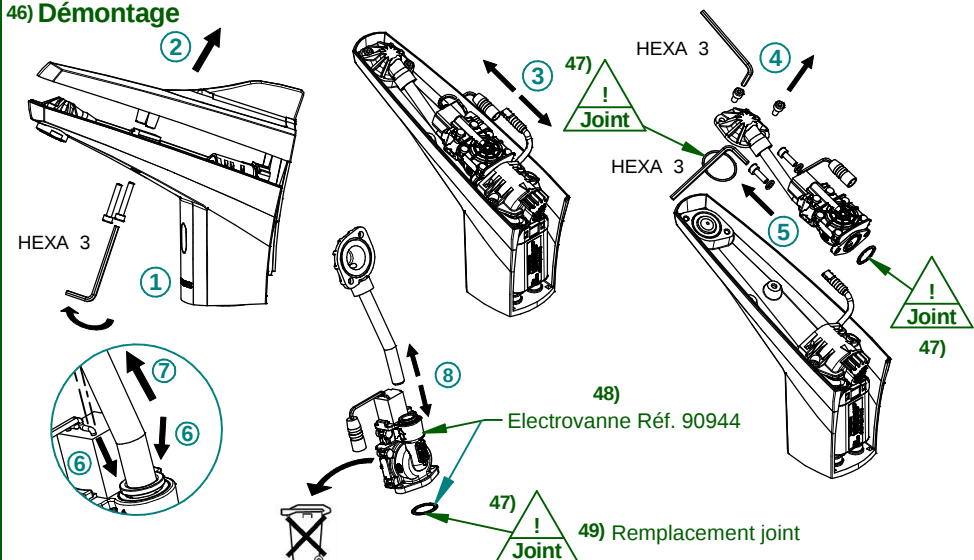


38) Remontage

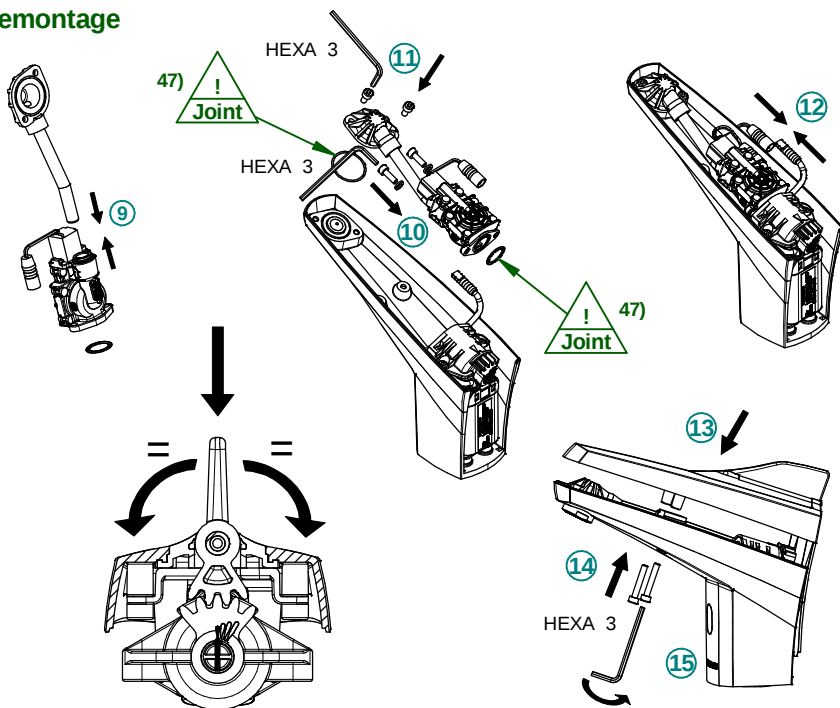


50) Remplacement du circuit


51) Circuit pile réf. 90942

46) Démontage

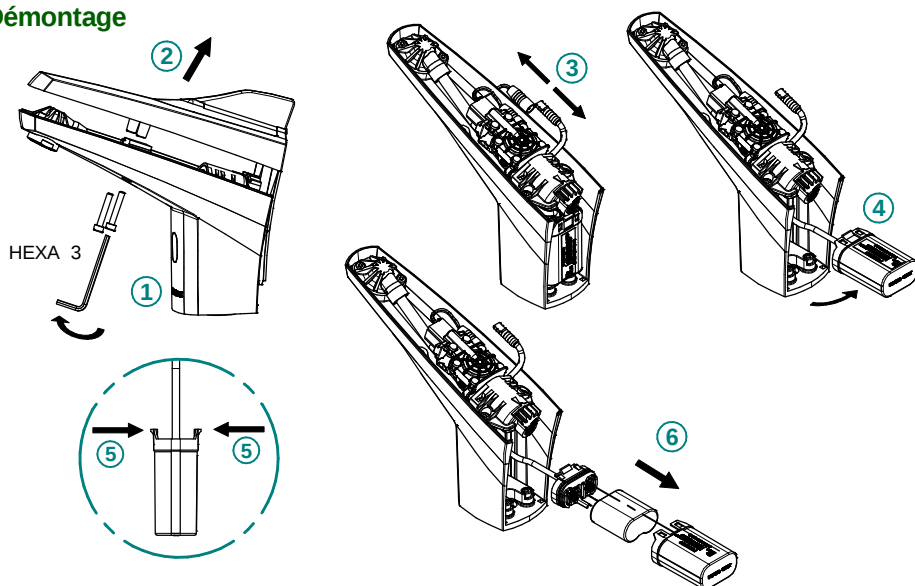

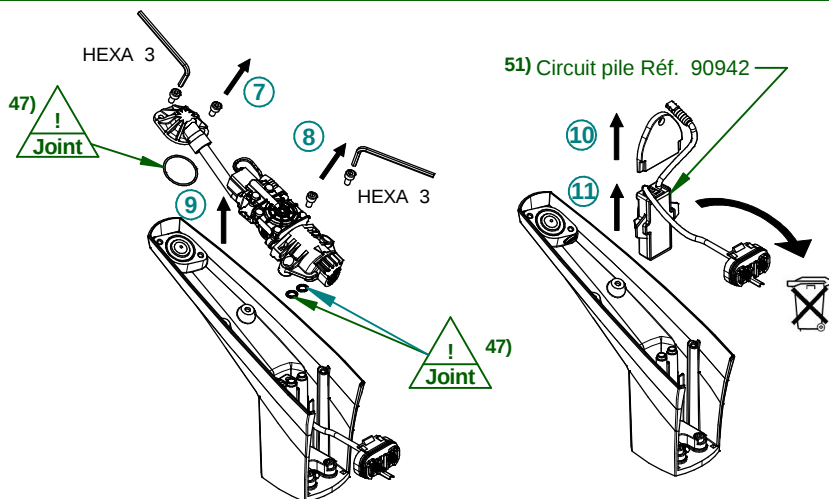


38) Remontage

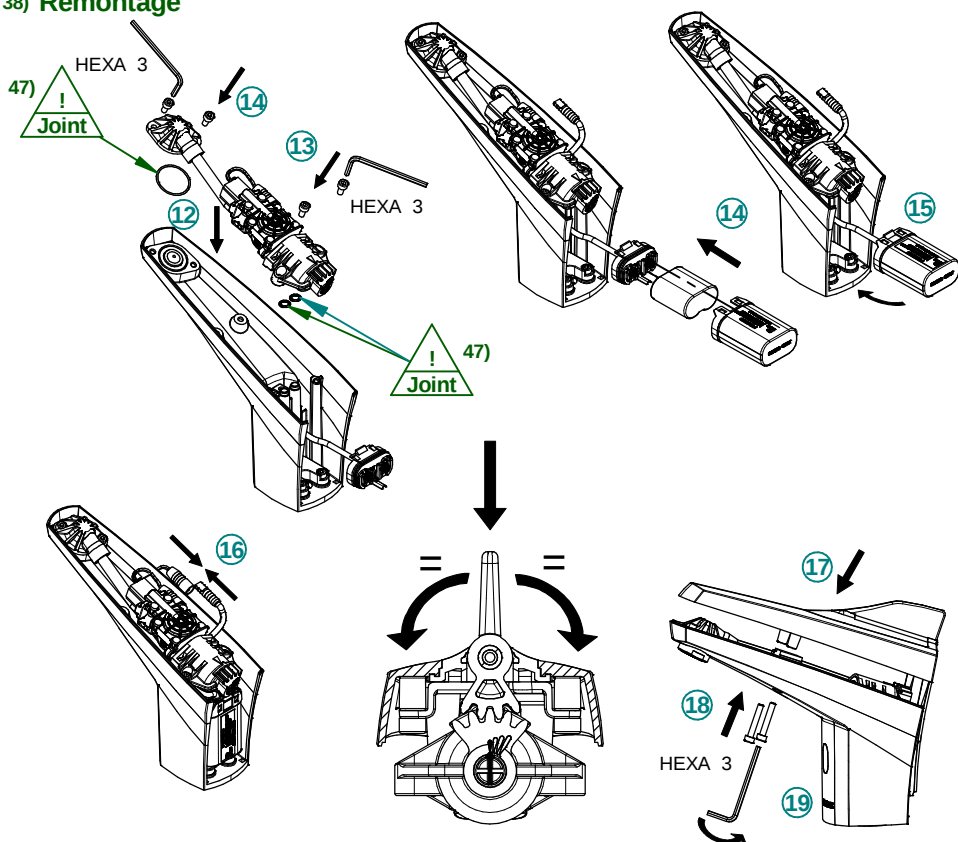


52) Circuit secteur Réf. 90943

46) Démontage

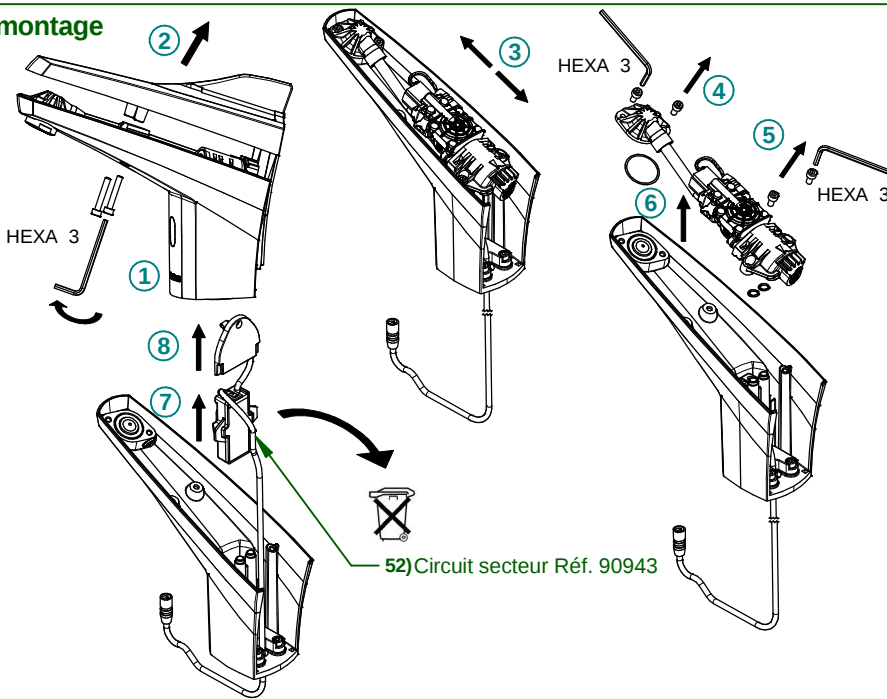

38) Remontage

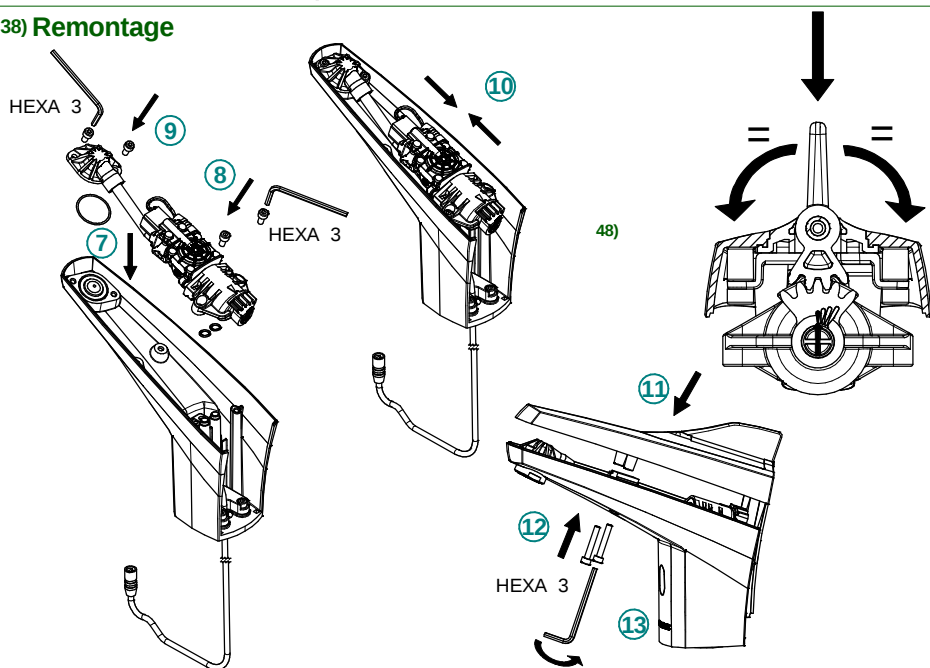

53) Ce document n'est pas contractuel; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis.

ENGLISH

1) INSTALLATION INSTRUCTIONS

2) SQUALE II electronic valve

3) PRECAUTIONS FOR USE (The product guarantee depends on the respect for these rules)

INSTALLATION and START UP

For products delivered with filters, these must be installed in accordance with the instructions.

Before commissioning any of our valves, it is essential to carefully drain the pipes that can damage the mechanisms or water passages (PRESTO® heads that can be dismantled from front).

Recommended operating pressure according to NF EN 816: 1 to 5 bars.

CLEANING

The chrome-plated coating of PRESTO® valves must be cleaned only with soapy water.

Abrasive, acid, alkaline or ammonia-based household products are prohibited.

4) Mixing valve

5) Mixing valve without lever

6) Single

7) CRP2 6V DC lithium battery powered

8) Secured power supply 230V/7V – 2.1W

9) Regular rinsing

10) Signalling sticker

11) Hoses female nuts 3/8" L 350 mm

12) PEX hoses female nuts 3/8" L 350 mm

13) NC non-return

14) Limiting aerator 6 l/min

15) Laminar spout 8 l/min

16) Straight shut-off valve MM G3/8"

17) Filter angle shut-off valve MM G3/8"

18) Flat filter seal

19) Commissioning

20) Filter shut-off valve

21) ! Filter seal

22) Straight shut-off valve

23) Flow curve

24) Flow rate (l/min)

25) Laminar spout

26) Aerator

27) Bar

28) AUTO

29) 230 V AC power supply through minimum 2 x 0.5 mm² cable, 6 to 8.5 mm diameter.

The installation must comply with the current standards in your country. Disconnect the power supply before any intervention on the valve. The transformer is equipped with an overload thermal protection. When it is operating, it is necessary to switch off the electrical supply for 30 seconds to reset it, after having eliminated the cause of the fault.

30) Attachment: 2 screws Ø 4.5 max

31) Top

32) Bottom

33) Recommended operating pressure: 0.1 MPa (1bar) to 0.5 MPa (5bars).

Limit operating pressure: 0.05 MPa (0.5 bars) to 0.8 MPa (8bars).

34) Mixing valve/ hot water stop adjustment

35) Delivery position for use on hot water temperature 40°C

36) **Anti-burn 40°C temperature limitations stop.** To obtain water at 40°C in "hot" position, place the notched stop as follows depending on the hot water temperature. (For cold water 15°C and balanced pressures).

37) Hot water inlet temperature

38) Reassembly

39) Models with regular rinsing

A flow of 30 seconds is carried out 72 hours after last use, then every 72 hours, in order to prevent water stagnation and reduce the risk of legionella.

40) MAINTENANCE

41) Replacing the battery part no. 90941

42) WORN-OUT BATTERY

43) LED flashing constantly, out of order

44) Lithium battery 6V CRP2 Part no. 90941

45) Replacing the solenoid valve part no. 90944

46) Disassembly

47) ! Seal

48) Solenoid valve Part no. 90944

49) Replacing the seal

50) Replacing the circuit

51) Battery circuit part no. 90942

52) Mains circuit Part no. 90943

53) This document is not contractual; we reserve the right to modify the characteristics of our products without notice.

54) PATENTED and REGISTERED MODELS

55) Adjust the tightening torque to the material base and exceed by no means the limitation of 10N-m

ITALIANO

1) MANUALE PER L'INSTALLAZIONE

2) Rubinetto elettronico SQUALE II

3) PRECAUZIONI D'USO (la garanzia del prodotto è soggetta al rispetto delle presenti norme)

MONTAGGIO e AVVIAMENTO

Per quanto riguarda i prodotti consegnati completi di filtri, questi devono essere tassativamente montati in conformità a quanto riportato sulle istruzioni.

Prima della messa in funzione dei rubinetti, indipendentemente dal tipo, è indispensabile scaricare accuratamente i condotti che potrebbero danneggiare i meccanismi o i passaggi dell'acqua (teste PRESTO® smontabili dalla parte anteriore).

Pressione di servizio raccomandata, secondo NF EN 816: da 1 a 5 bar.

PULIZIA

Pulire il rivestimento cromato delle rubinetterie PRESTO® esclusivamente con acqua saponata.

Non utilizzare prodotti detergenti abrasivi, acidi, alcalini o contenenti ammoniaca.

4) Miscelatore

5) Miscelatore senza leva

6) Singolo

7) Alimentazione con batteria al litio CRP2 6V CC

8) Alimentazione sicura 230V/7V - 2,1W

9) Lavaggio regolare

10) Autoadesivo di segnalazione

11) Flessibili dado femmina 3/8" L 350 mm

12) Flessibili PEX dado femmina 3/8" L 350 mm

13) Non ritorno NF

14) Aeratore riduttore 6 l/min

15) Rompigetto laminare 8 l/min

16) Rubinetto d'arresto diritto MM G3/8"

17) Rubinetto d'arresto filtro a squadra MM G3/8"

18) Giunto piano del filtro

19) Messa in servizio

20) Rubinetto d'arresto filtro

21) ! Giunto del filtro

22) Rubinetto d'arresto diritto

23) Curva di portata

24) Portata (l/min)

25) Rompigetto laminare

26) Aeratore

27) Bar

28) AUTO

29) Alimentazione 230 V CA mediante cavo 2 x 0,5 mm² min. Diametro da 6 a 8,5 mm.

L'installazione deve essere conforme alle normative in vigore nel vostro paese.

Prima di eseguire qualsiasi intervento sul rubinetto, disattivare l'alimentazione.

Il trasformatore è provvisto di protezione termica contro il rischio di sovraccarichi.

In caso d'innesco della protezione termica, disattivare l'alimentazione elettrica per 30 secondi, quindi riattivarla dopo aver eliminato la causa del guasto.

30) Fissaggio: 2 viti, Ø max. 4,5

31) Superiore

32) Inferiore

33) Pressione d'esercizio raccomandata: da 0,1 MPa (1 bar) a 0,5 MPa (5 bar).

Pressione d'esercizio massima: da 0,05 MPa (0,5 bar) a 0,8 MPa (8 bar).

34) Miscelatore / regolazione fine corsa acqua calda

35) Posizione di consegna per utilizzo su temperatura acqua calda 40°C

36) **Pulsante anti-scottatura, limita la temperatura massima dell'acqua calda a 40°C.**

Per ottenere acqua a 40°C in posizione "caldo", posizionare il fine corsa dentellato come di seguito indicato, in funzione della temperatura dell'acqua calda. (per l'acqua fredda, 15°C, e pressioni equilibrate).

37) Temperatura acqua calda d'alimentazione

38) Rimontaggio

39) Modelli con lavaggio a cadenza regolare

Attivare un flusso d'acqua di 30 secondi ogni 72 ore dopo il primo utilizzo, quindi ogni 72 ore, al fine di prevenire la formazione d'acqua stagnante e ridurre il rischio di formazione di legionelle.

40) MANUTENZIONE

41) Sostituzione della batteria, rif. 90941

42) BATTERIA SCARICA

43) LED lampeggiante in continuo. Impossibilità d'uso

44) Batteria al litio 6V CRP2 Rif. 90941

45) Sostituzione dell'elettrovalvola, rif. 90944

46) Smontaggio

47) ! Giunto

48) Elettrovalvola, Rif. 90944

49) Sostituzione giunto

50) Sostituzione del circuito

51) Circuito batteria, Rif. 90942

52) Circuito alimentazione di rete, Rif. 90943

53) Questo documento non è contrattuale; ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dei nostri prodotti, senza necessità di preavviso.

54) MODELLI BREVETTATI e DEPOSITATI

55) Regolare il morsetto al supporto, e in nessun caso superare 10m.N !

DEUTSCH

- 1) INSTALLATIONSANLEITUNG
- 2) Elektronische Armatur SQUALE II
- 3) VORSICHTSMASSNAHMEN (Die Garantie für das Produkt gilt nur, wenn diese Regeln beachtet werden)

MONTAGE und INBETRIEBNAHME

Wenn die Produkte mit Filtern geliefert werden, müssen diese unbedingt gemäß der Anleitung montiert werden.

Vor der Inbetriebnahme unserer Armaturen beliebiger Art, ist es unbedingt erforderlich, die Leitungen sorgfältig zu entleeren, da diese die Mechanismen oder den Wasserdurchlauf beschädigen können (von vorne abmontierbare PRESTO®-Köpfe)

Empfohlener Betriebsdruck gemäß Norm NF EN 816: 1 bis 5 bar.

REINIGUNG

Die Chrombeschichtung der PRESTO®-Armaturen darf nur mit Seifenwasser gereinigt werden.

Es dürfen keine Scheuermittel oder säurehaltige, alkalische oder ammoniakhaltige Reinigungsmittel verwendet werden.

- 4) Mischbatterie
- 5) Mischbatterie ohne Griff
- 6) Einfach
- 7) Stromversorgung mit Lithiumbatterie CRP2 6V DC
- 8) Gesicherte Stromversorgung 230V/7V - 2,1W
- 9) Regelmäßige Spülung
- 10) Aufkleber
- 11) Schläuche Mutter mit Innengewinde 3/8" L 350 mm
- 12) Schläuche PEX Mutter mit Innengewinde 3/8" L 350 mm
- 13) Rückschlagventil NF
- 14) Durchflussbegrenzer 6l/Min
- 15) Strahlregler 8l/Min
- 16) Sperrventil gerade MM G3/8"
- 17) Filter-Sperrventil in Winkelausführung MM G3/8"
- 18) Flache Filterdichtung
- 19) Inbetriebnahme
- 20) Filter-Absperrventil
- 21) ! Filterdichtung
- 22) Sperrventil gerade
- 23) Durchflusskurve
- 24) Durchfluss (l/Min.)
- 25) Strahlregler
- 26) Durchflussbegrenzer
- 27) Bar
- 28) AUTO

29) Stromanschluss 230 V AC mit Kabel mind. 2 x 0,5 mm² Durchmesser 6 bis 8,5 mm

Die Installation muss die gültigen Normen ihrem Land entsprechen.

Vor jedem Eingriff an der Armatur muss die Stromversorgung abgeschaltet werden.

Der Transformator besitzt einen thermischen Überlastungsschutz.

Wenn sich dieser Schutz einschaltet, muss die Stromversorgung 30 Sekunden unterbrochen werden, um ihn wieder zu aktivieren, nachdem die Ursache des Fehlers entfernt wurde.

30) Befestigung: 2 Schrauben max. Durchmesser 4,5

31) Oben

32) Unten

33) Empfohlener Funktionsdruck: 0,1 MPa (1bar) bis 0,5 MPa (5bar).

Grenzfunktionsdruck: 0,05 Mpa (0,5 bar) bis 0,8 Mpa (8 bar).

34) Mischbatterie / Einstellung des Heißwasseranschlags

35) Einstellung bei Lieferung für eine Verwendung mit Heißwassertemperatur 40°C

36) Anschlag der Verbrühschutz Temperaturbegrenzung bei 40°C. Um in der Position „heiß“ Wasser mit 40°C zu erhalten, den gezähnten Anschlag wie unten dargestellt entsprechend der Heißwassertemperatur positionieren. (Bei Kaltwasser mit 15°C und Druckausgleich).

37) Temperatur der Heißwasserzuleitung

38) Wiedereinbau

39) Modelle mit regelmäßiger Spülung.

72 Stunden nach der letzten Verwendung fließt das Wasser 30 Sekunden lang, dann alle weiteren 72 Stunden, um ein Stagnieren des Wassers zu verhindern und damit die Gefahr des Auftretens von Legionellen zu reduzieren.

40) WARTUNG

41) Auswechseln der Batterie- Art.-Nr. 90941

42) BATTERIE LEER

43) Anhaltendes Blinken der LED: Verwendung unmöglich

44) Lithium-Batterie 6V CRP2 - Art.-Nr. 90941

45) Auswechseln des Magnetventils Art.-Nr. 90944

46) Ausbau

47) ! Dichtung

48) Magnetventil Art.-Nr. 90944

49) Auswechseln der Dichtung

50) Auswechseln der Elektronik

51) Elektronik für Batteriebetrieb Art.-Nr. 90942

52) Elektronik für Netzanschluss Art.-Nr. 90943

53) Dieses Dokument hat keine vertragliche Gültigkeit. Wir behalten uns das Recht vor, die Eigenschaften unserer Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.

54) MODELLE PATENTIERT und ANGEDELDET

55) Das Klemmen anpassen an der Auflage und in keiner Fall 10m.N überschritten.

DUTCH

1) INSTALLATIEHANDLEIDING

2) Elektronische kraan SQUALE II

3) VOORZORGSMATREGELEN BIJ HET GEBRUIK (De garantie van het product is voorwaardelijk, zij is afhankelijk van de naleving van deze regels)

MONTAGE en INBEDRIJFSTELLING

Voor producten die geleverd werden met filters geldt dat deze in ieder geval moeten worden gemonteerd, in overeenstemming met de handleiding.

Voor de inbedrijfstelling van om het even welke van onze kranen, is het noodzakelijk zorgvuldig de leidingen te ontluichten, die de mechanismen kunnen beschadigen of de doorstroming van water (vooraf demonteerbare PRESTO® koppen) kunnen schaden.

Aanbevolen gebruiksdruk volgens NF EN 816: 1 tot 5 bar.

REINIGING

De chroomlaag van de PRESTO® kranenstelsels mag uitsluitend worden gereinigd met zeepwater.

Verboden zijn schurende, zure, alkalische of ammoniak bevattende onderhoudsproducten.

4) Mengkraan

5) Mengkraan zonder hendel

6) Eenvoudig

7) Voeding lithiumbatterij CRP2 6V DC

8) Beveiligde voeding 230 V/7 V - 2,1 W

9) Regelmatige spoeling

10) Zelfhechtend signaalsysteem

11) Moer elastische buizen vrouwelijk 3/8" L 350 mm

12) Moer elastische buizen PEX vrouwelijk 3/8" L 350 mm

13) Antiterugslag NF

14) Waterbeluchterbegrenzer 6 l/min

15) Laminair schuimstraalmondstuk 8 l/min

16) Afsluitkraan rechts MM G3/8"

17) Filterafsluitkraan haaks MM G3/8"

18) Plat pakkingstuk filter

19) Inbedrijfstelling

20) Filterafsluitkraan

21) ! Filterpakking

22) Afsluitkraan rechts

23) Debietkromme

24) Debiet (*L/min*)

25) Schuimstraalmondstuk laminair

26) Waterbeluchter

27) Bar

28) AUTO

29) Voeding 230 V AC via kabel 2 x 0,5 mm² minimaal. Doorsnede 6 tot 8,5 mm.

De installatie moet overeenkomen met de geldige landelijke normen.

Schakel vóór elke ingreep op de kraan de voeding uit.

De transformator is uitgerust met een thermische beveiliging tegen overbelastingen.

Als deze in bedrijf is, is het noodzakelijk de elektrische voeding gedurende 30 seconden te verbreken om deze weer te resetten, nadat de oorzaak van de storing is verholpen.

30) Bevestiging: 2 schroeven max. Ø 4,5

31) Hoog

32) Laag

33) Aanbevolen werkdruk: 0,1 MPa (1 bar) tot 0,5 MPa (5 bar).

Limiet werkdruk: 0,05 MPa (0,5 bar) tot 0,8 MPa (8 bar).

34) Mengkraan / regeling aanslag warm water

35) Leveringstand voor gebruik op een warmwatertemperatuur van 40°C

36) **Knop van temperatuurbegrenzing tegen verbranding op 40°C.** Om in de stand "warm" water van 40°C te verkrijgen, plaatst u de getande aanslag als volgt, afhankelijk van de warmwatertemperatuur. (Voor koud water van 15°C en gestabiliseerde drukken).

37) Temperatuur warm toevoerwater

38) Hermontage

39) Modellen met regelmatige spoeling

72 uur na het laatste gebruik wordt het geheel 30 seconden gespoeld, vervolgens steeds om de 72 uur, om de stagnatie van water te voorkomen en het risico op optreden van legionella te verkleinen.

40) ONDERHOUD

41) Vervanging van de batterij ref. 90941

42) GEBRUIKTE BATTERIJ

43) Led knippert continu, gebruik beëindigd.

44) Lithiumbatterij 6V CRP2 ref. 90941

45) Vervanging van de elektromagnetische klep ref. 90944

46) Demontage

47) ! Pakking

48) Elektromagnetische klep ref. 90944

49) Vervanging pakking

50) Vervanging van het circuit

51) Batterijcircuit ref. 90942

52) Netcircuit ref. 90943

53) Dit document vormt geen contract; wij behouden ons het recht voor de kenmerken van onze producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

54) GEËLECTROOIEERDE EN GEDEPONEERDE MODELLEN

55) Het klemmen aanpassen aan de ondersteuning en in geen enkel geval 10m.N overschrijden!

ESPAÑOL

1) INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

2) Grifo electrónico SQUALE II

3) PRECAUCIONES DE USO (La garantía está condicionada por el respeto de estas reglas)

MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO

Para los productos suministrados con filtros, éstos deben montarse imperativamente según la nota.

Antes de la puesta en servicio de nuestros grifos, sean cuales sean, es indispensable purgar cuidadosamente las canalizaciones que pueden dañar los mecanismos o los pasos de agua (cabezas PRESTO® desmontables por delante).

Presión de servicio recomendada según NF EN 816: 1 a 5 bar.

LIMPIEZA

El revestimiento cromado de las griferías PRESTO® se debe limpiar exclusivamente con agua jabonosa.

Desterrar los productos de limpieza abrasivos, ácidos, alcalinos o amoniacados.

4) Monomando

5) Monomando sin manija

6) Simple

7) Alimentación con pila de litio CRP2 6V DC

8) Alimentación segura 230V/7V - 2,1W

9) Enjuague regular

10) Autoadhesivo para señalización

11) Flexibles tuerca hembra 3/8" L 350 mm

12) Flexibles Pex tuerca hembra 3/8" L 350 mm

13) Antirretorno NF

14) Ventilador limitador 6L/mn

15) Atomizador laminar 8L/mn

16) Grifo de cierre MM G3/8"

17) Grifo de cierre de filtro escuadra MM G3/8"

18) Junta plana de filtro

19) Puesta en servicio

20) Grifo de cierre de filtro

21) ! Junta de filtro

22) Grifo de cierre derecho

23) Curva de caudal

24) Caudal (L/mn)

25) Atomizador laminar

26) Ventilador

27) Bar

28) AUTO

29) Alimentación 230 V AC por cable 2 x 0,5 mm² mín. Diámetro 6 a 8,5 mm.

La instalación debe ajustarse a las normas existentes en su país.

Desconectar la alimentación antes de realizar cualquier intervención en el grifo.

El transformador tiene una protección térmica contra las sobrecargas.

En caso que la protección funcione, hay que cortar la alimentación eléctrica durante 30 segundos para volver a armarla una vez eliminada la causa del fallo.

30) Fijación: 2 tornillos Ø 4,5 máx.

31) Arriba

32) Abajo

33) Presión de funcionamiento recomendada: 0,1 MPa (1bar) a 0,5 MPa (5bar).

Presión de funcionamiento límite: 0,05 MPa (0,5 bar) a 0,8 MPa (8bar).

34) Monomando / regulación tope de agua caliente

35) Posición de entrega de utilización sobre temperatura de agua caliente 40° C

36) Tope de limitación de la temperatura contra quemaduras a 40°C.

Para obtener agua a 40° C en posición «caliente», coloque el tope dentado de la siguiente manera en función de la temperatura del agua caliente. (Para agua fría 15° C y presiones equilibradas).

37) Temperatura del agua caliente de alimentación

38) Montaje

39) Modelos con lavado regular

Se realiza un flujo de 30 segundos 72 horas después del último uso, y después cada 72 horas, a fin de impedir el estancamiento del agua y reducir el riesgo de que aparezcan legionelas.

40) MANTENIMIENTO

41) Recambio de la pila ref. 90941

42) PILA GASTADA

43) LED parpadea continuamente, uso bloqueado

44) Pila de Litio 6V CRP2 Ref. 90941

45) Recambio de la electroválvula ref. 90944

46) Desmontaje

47) ! Junta

48) Electroválvula Ref. 90944

49) Recambio junta

50) Recambio del circuito

51) Circuito pila ref. 90942

52) Circuito sector Ref. 90943

53) Este documento no es contractual, nos reservamos el derecho de modificar las características de nuestros productos sin preaviso.

54) MODELOS PATENTADOS Y DEPOSITADOS

55) Adaptar el apriete al soporte e de ningún caso no sobrepasar 10m.N

